


			Согласовано:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N				

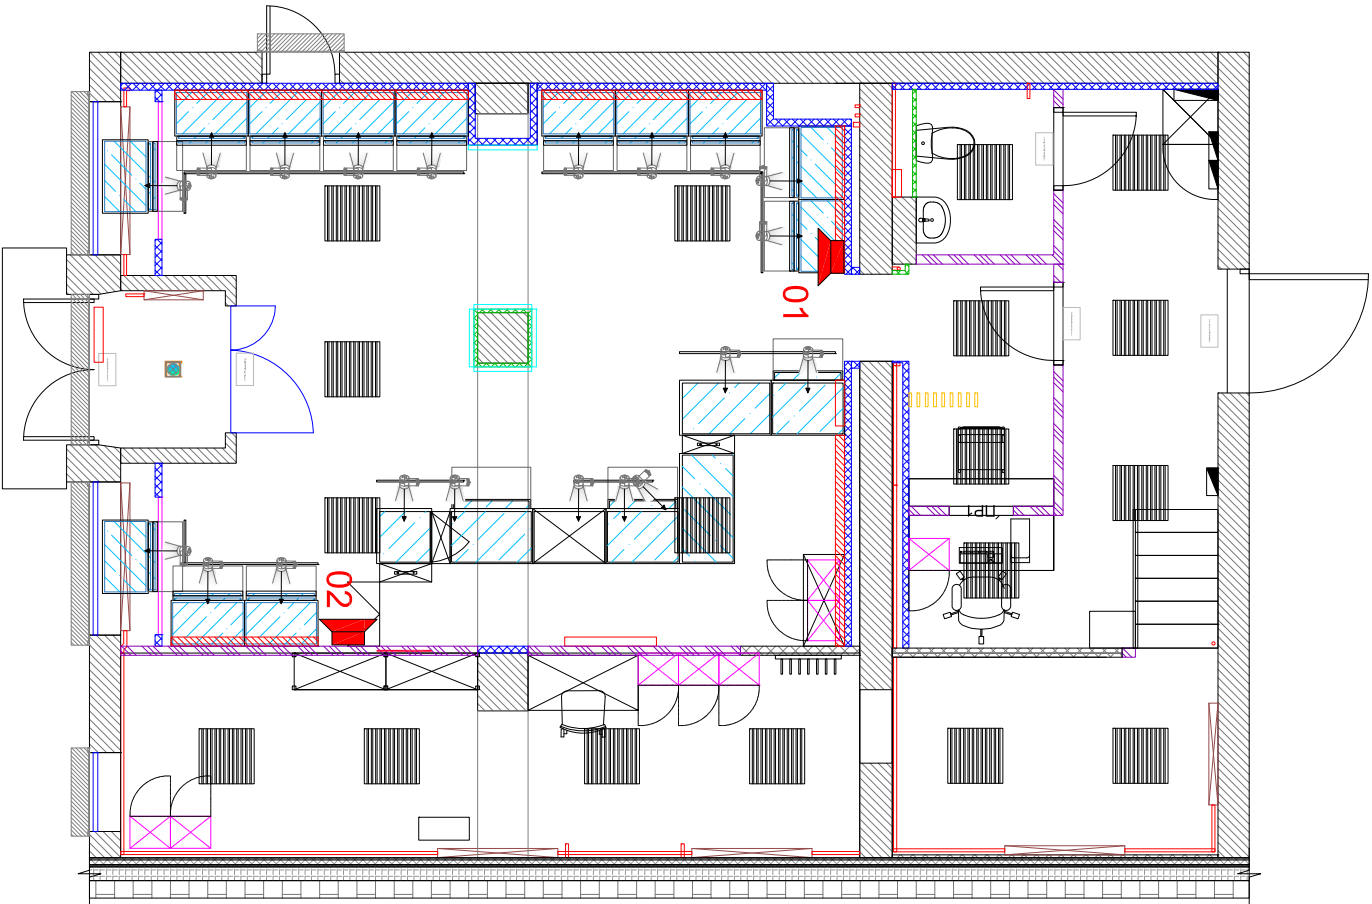

Условные обозначения

 - Места установки громкоговорителей ОУОБТ-М - 2 шт.

 - Схема трассы шлейфа. Для прокладки шлейфов к громкоговорителям использовать кабель ШВВП 2х0,75 или аналогичный

02 - Номер громкоговорителя

 - Коммутационная стойка для СКС, видеонаблюдения и аудио оборудования, показана условно, место установки уточнить по месту.

Громкоговорители подключить на мощность 15 Вт.

Все громкоговорители окрасить в черный матовый цвет

Громкоговорители установить за потолком

12/01.2021-АР									
Россия, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 17а									
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата				
Рук. группы	Жбанова					Магазин ювелирных украшений "SUNLIGHT"			
Фрунзе-Дизайн	Малышева								
Архитектор	Малышева								
Возведение временной выгородки						ООО "Солнечный Свет"			
						Стация	Лист	Листов	
						Р	3	18	